




Granulats : **GRAVILLON 4/6 CONCASSE**
Péetrographie : Silico-Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	4	6.3	Norme NF P 18-545 Article 8 - EN 13043					
	0.063	d/2	d	D	1.4D	2D	FI	
Etendue e			10	10				
V.S.S.+U		6	15	100			34.00	
V.S.S.		5	10	98			30.00	
V.S.I.			0	88	98	100		
V.S.I.-U			0	83	97			

Partie informative
Résultats de production

	du 15/04/24 au 16/12/24						
	0.063	2	4	6.3	9	12.5	FI
Maximum	1.1	1	3	94	100	100	7.30
Moyenne Xf	0.7	1	3	91	100	100	5.72
Minimum	0.2	1	2	89	100	100	5.00
Ecart-type	0.23	0.2	0.3	1.8	0.0	0.0	0.928
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	4

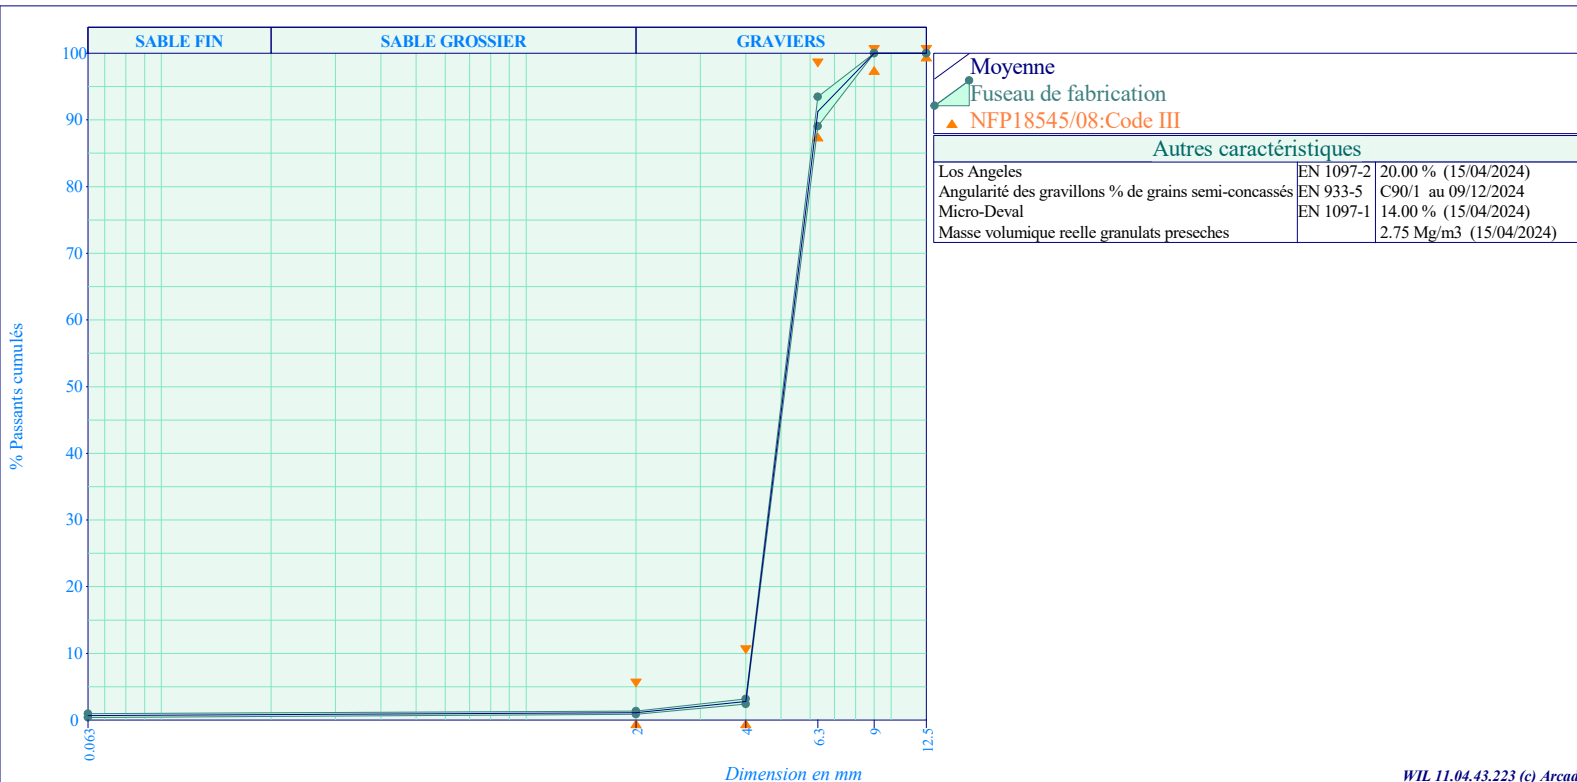

DRUET Marion Responsable QSE