



**Granulats :** GRAVE 0/22.4 ROULEE  
**Péetrographie :** Silico-Calcaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé  
**Usage :** Bétons hydrauliques


**Partie contractuelle**  
*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme						Catégorie	
	0	22.4	Norme NF P 18-545 Article 10				Code A	
	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Etendue e	6			10			0.6	
V.S.S.+U	7.0	64	94	100	100		4.15	
V.S.S.	6.0	60	90	99	100		4.00	
V.S.I.	0.0	20	50	89	98	100	3.40	
V.S.I.-U	0.0	16	46	87	97	98	3.25	

**Partie informative**  
*Résultats de production*

du 07/08/23 au 25/11/24

	0.063	1	4	22.4	31.5	45	FM	W
Maximum	2.0	52	62	98	100	100	3.95	4.3
Moyenne Xf	1.3	47	58	96	100	100	3.71	3.6
Minimum	0.7	39	53	94	100	100	3.50	2.0
Ecart-type	0.46	4.2	2.2	1.1	0.0	0.0	0.140	0.70
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14

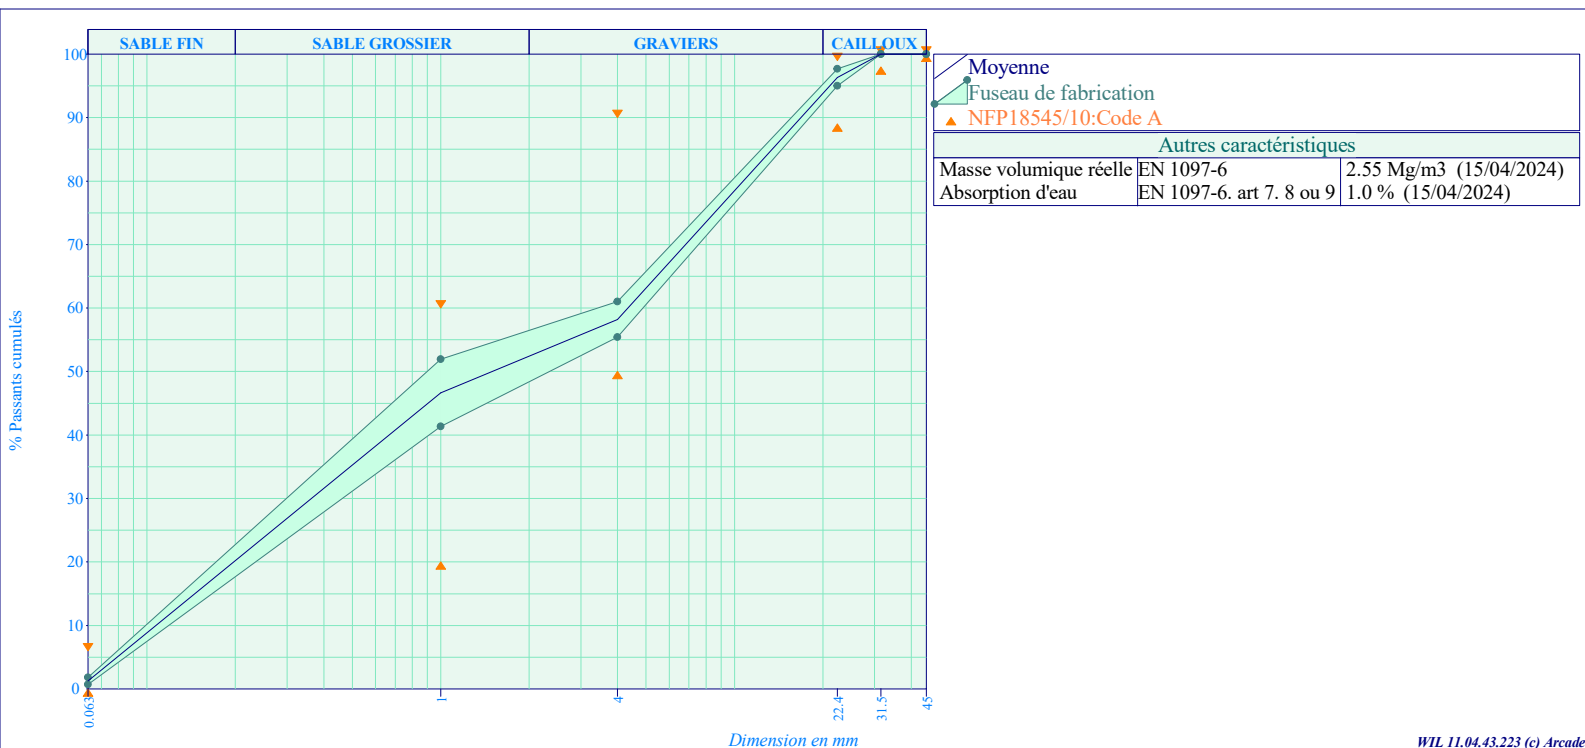

**DRUET Marion Responsable QSE**