



**Granulats :** **SABLE 0/1 ROULE LAVE (SL 0/1)**

**Péetrographie :** Alluvionnaire

**Elaboration :** Roulé Lavé

**Usage :** Bétons hydrauliques

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 1

Norme NF P 18-545 Article 9 - EN 12620

abis


	0.063	0.125	0.25	0.5	D	1.4D	2D	FM	MB
					1	1.4	2		
Etendue e			50		10				
V.S.S.+U			56		100				2.00
V.S.S.			55		99				1.50
V.S.I.			5		89	95	100		
V.S.I.-U			4		84	94	98		

**Partie informative**

Résultats de production

du 09/01/24 au 24/06/24

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	1.4	2	FM	MB
Maximum	2.7	8	39	85	98	100	100	2.21	0.50
Moyenne Xf	1.0	3	28	75	97	99	100	1.97	0.49
Minimum	0.3	1	20	60	92	99	100	1.73	0.49
Ecart-type	0.68	2.1	6.8	7.2	1.4	0.2	0.0	0.160	0.003
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	24

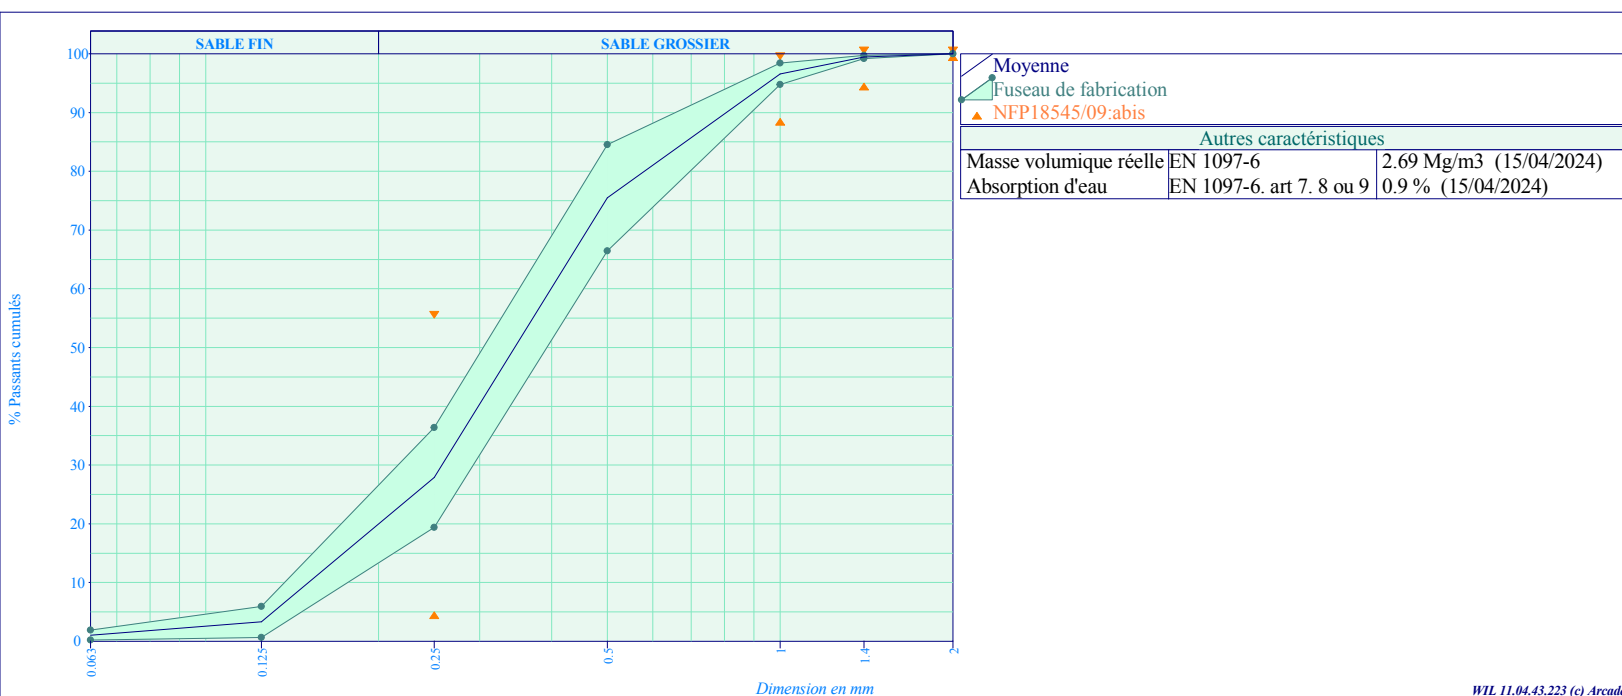

DRUET Marion Responsable QSE